Структура меню системы Ospa-CompaktControl
pH/окислительно-восстановительный потенциал Арт. №14 778

Управление:
Для входа в меню кнопку ОК нужно удерживать нажатой приблизительно 3 секунды.
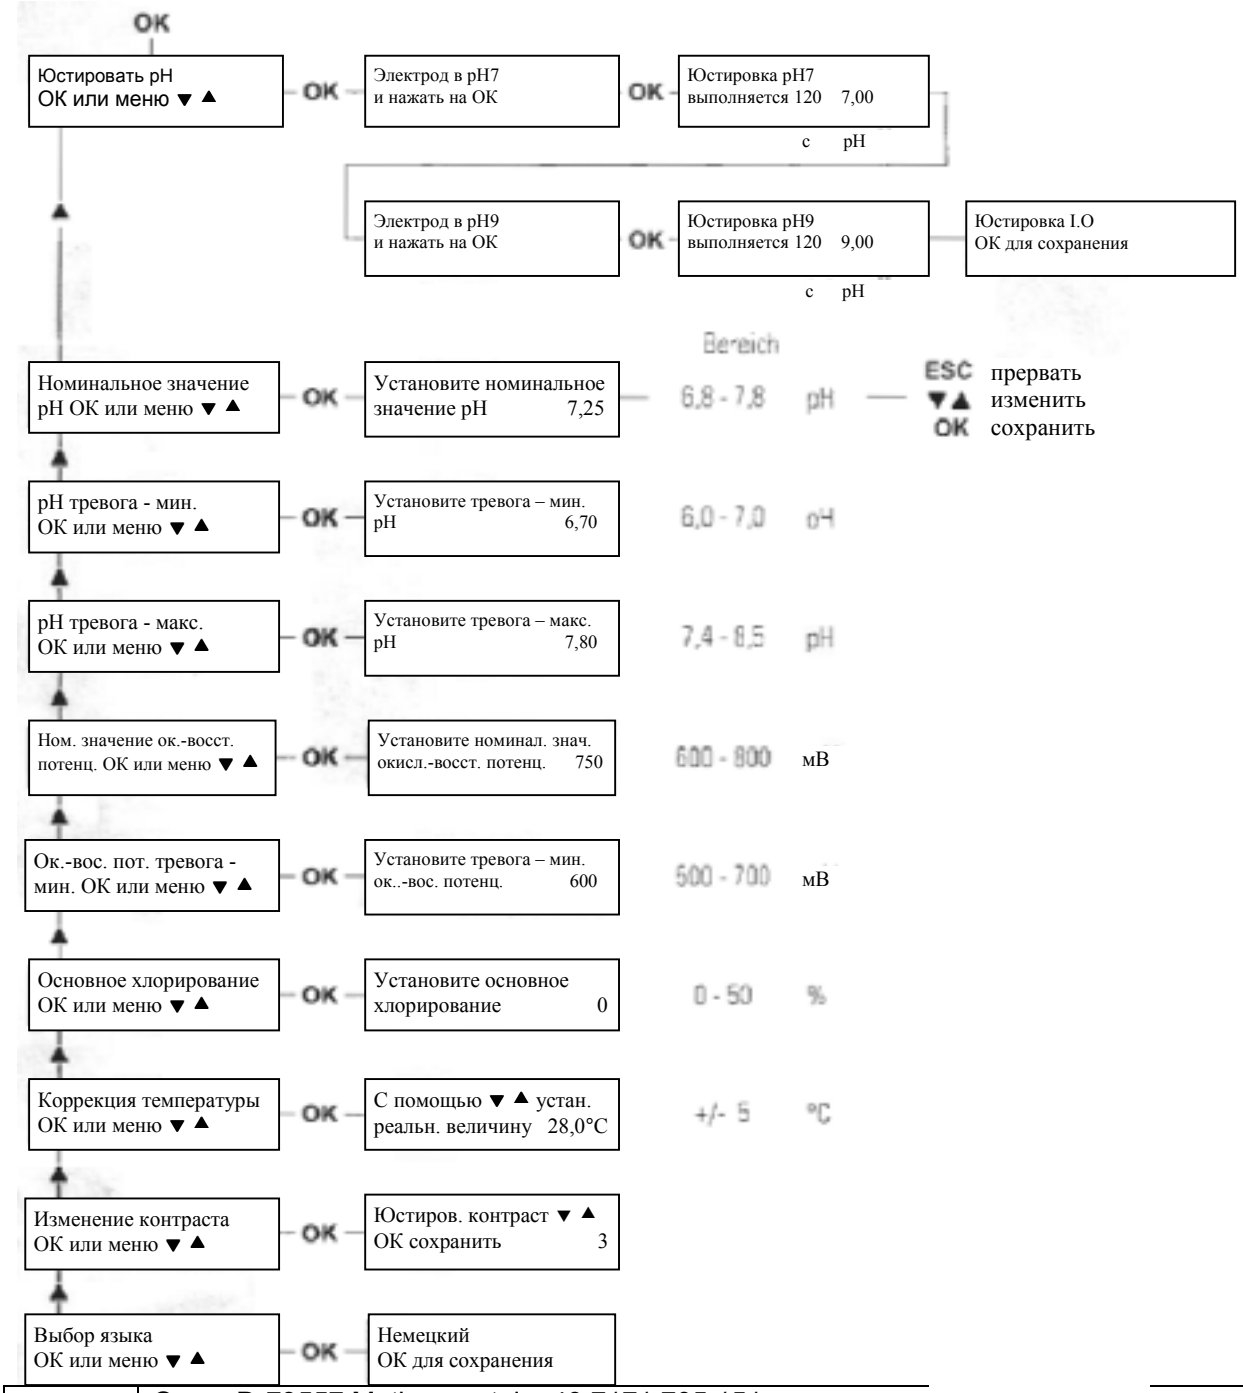
При нажатии на **ESC** работа в меню или в подменю будет прервана без сохранения.
При нажатии на ▼ ▲ меню будет переключаться дальше и значение будет изменяться.
При нажатии на ОК будут включаться подменю или будет сохраняться введенное значение.